MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN

MPA NRW • Außenstelle Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte

Ihr Zeichen	: Mail
Ihre Nachricht vom	: 25.07.2024
Mein Zeichen	: 232001153
Telefon	: (02943) 897-15
Telefax	: (02943) 897-33
E-Mail	: werner@mpanrw.de
Datum	: 08.08.2024

Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Gutachtens
Nr. 120004306 Rev. 02 vom 23.07.2014

Aufgrund Ihres Auftrags vom 25.07.2024 teilen wir Ihnen mit, dass die im o.a. Gutachten Nr. 120004306 Rev. 02 vom 23.07.2014

- über die Verwendbarkeit von Universalblindzylindern „UBZ" in Feuerschutzabschlüssen,

gemachten Aussagen weiterhin Gültigkeit besitzen.

Die Geltungsdauer des Gutachtens Nr. 120004306 Rev. 02 vom 23.07.2014 in Verbindung mit diesem Schreiben endet am 08.08.2029.

Dieses Schreiben ist eine Ergänzung zum Gutachten Nr. 120004306 Rev. 02 vom 23.07.2014 und darf nur mit diesem als Nachweis verwendet werden.

Dieses Schreiben in Verbindung mit dem o.a. Gutachten ersetzt nicht die nach den Landesbauordnungen erforderlichen Nachweise.

Eine Rechnung der entstandenen Kosten wird nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Werner

Dipl.-Ing. Frank Werner
(Sachbearbeiter)

Hausanschrift:
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund
Telefon (02 31) 45 02-0
Telefax (02 31) 45 85 49
E-Mail: info@mpanrw.de
Internet: www.mpanrw.de

Bahnstation: Dortmund-Hbf.
Telegramme: prüfamt Dortmund
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahn U47 ab Hbf.
Richtung Aplerbeck
bis „Allerstraße"

Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen 2
D-59597 Erwitte
Telefon (0 29 43) 8 97-0
Telefax (0 29 43) 8 97-33
E-Mail: erwitte@mpanrw.de
Internet: www.mpanrw.de

Bankverbindung
Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund
IBAN DE 14440000000044001815
BIC MARKDEF 1440
BLZ 440 000 00
Kto. 440 018 15
Ust.-IdNr.: DE 124 728 648

MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN
Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (0231) 4502-0 • Telefax (0231) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

GUTACHTEN Nr. 120004306 Rev. 02

Auftragsdatum:	04.11.2013
Datum des Gutachtens:	23.07.2014
Gültig bis:	20.12.2018

1 Inhalt des Auftrags

Der Universalblindzylinder „UBZ" soll bei Schlössern und Beschlägen mit PZ-Lochung statt eines Schließzylinders die entsprechende Öffnung in Schloss und Beschlag verschließen.
Zur Verwendbarkeit des Blindzylinders an Feuerschutzabschlüssen ist unter Verzicht auf Prüfungen ein Gutachten zu erstellen.

2 Gegenstand der Begutachtung

Zu begutachten ist der Universalblindzylinder „UBZ" aus Zinkdruckguss für Türschlösser in den Abmessungen nach DIN 18 252. Der Blindzylinder wird statt des eigentlichen Schließzylinders eingesetzt um die entsprechenden Öffnungen in den Beschlägen und Schlösser zu verschließen.
Details zu den Schließzylindern gehen aus dem Bild auf Anlage 1 und den Zeichnungen der Anlagen 2 bis 4 hervor

3 Bewertungsgrundlagen

Die europäische Norm für Schließzylinder, DIN EN 1303 verweist im Anhang A zum Nachweis der Eignung für den Einsatz an Feuerschutz-/Rauchschutztüren auf eine Brandprüfung nach DIN EN 1634-1. Dies gilt ebenso für Blindzylinder. Die nahezu baugleichen UBZ
wurden in Verbindung mit zwei T90-1-Klappen „System Schröders TSN-11" mit positivem Ergebnis einer Brandprüfung nach DIN EN 1634-1: 2003-03 unterzogen. Siehe hierzu den Prüfbericht Nr. 210003470 des MPA NRW.

4 Bewertung

Basierend auf dem Prüfbericht und vorliegenden Erfahrungen bestehen keine Bedenken die Universalblindzylinder „UBZ" an Feuerschutztüren der Feuerwiderstandsklassen T 30 bis T 90 einzusetzen.

5 Gutachten

Gegen die Verwendung der Universalblindzylinder „UBZ" gemäß der Zeichnung, Anlage 2, und der im Brandprüfbericht Nr. 210003470 beschriebenen Ausführung (alte Ausführung, Anlage 1) an Feuerschutzabschlüssen bestehen keine Bedenken.

Dortmund, den 23.07.2014
Im Auftrag

Jansen

RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Diese Ausfertigung ersetzt das Gutachten Nr. 120004306 Rev. 01 vom 26.05.2014.
Gutachten dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Gutachtens ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.
Dieses Gutachten umfasst 1 Seite und 4 Anlagen.

SCHWEISTHAL

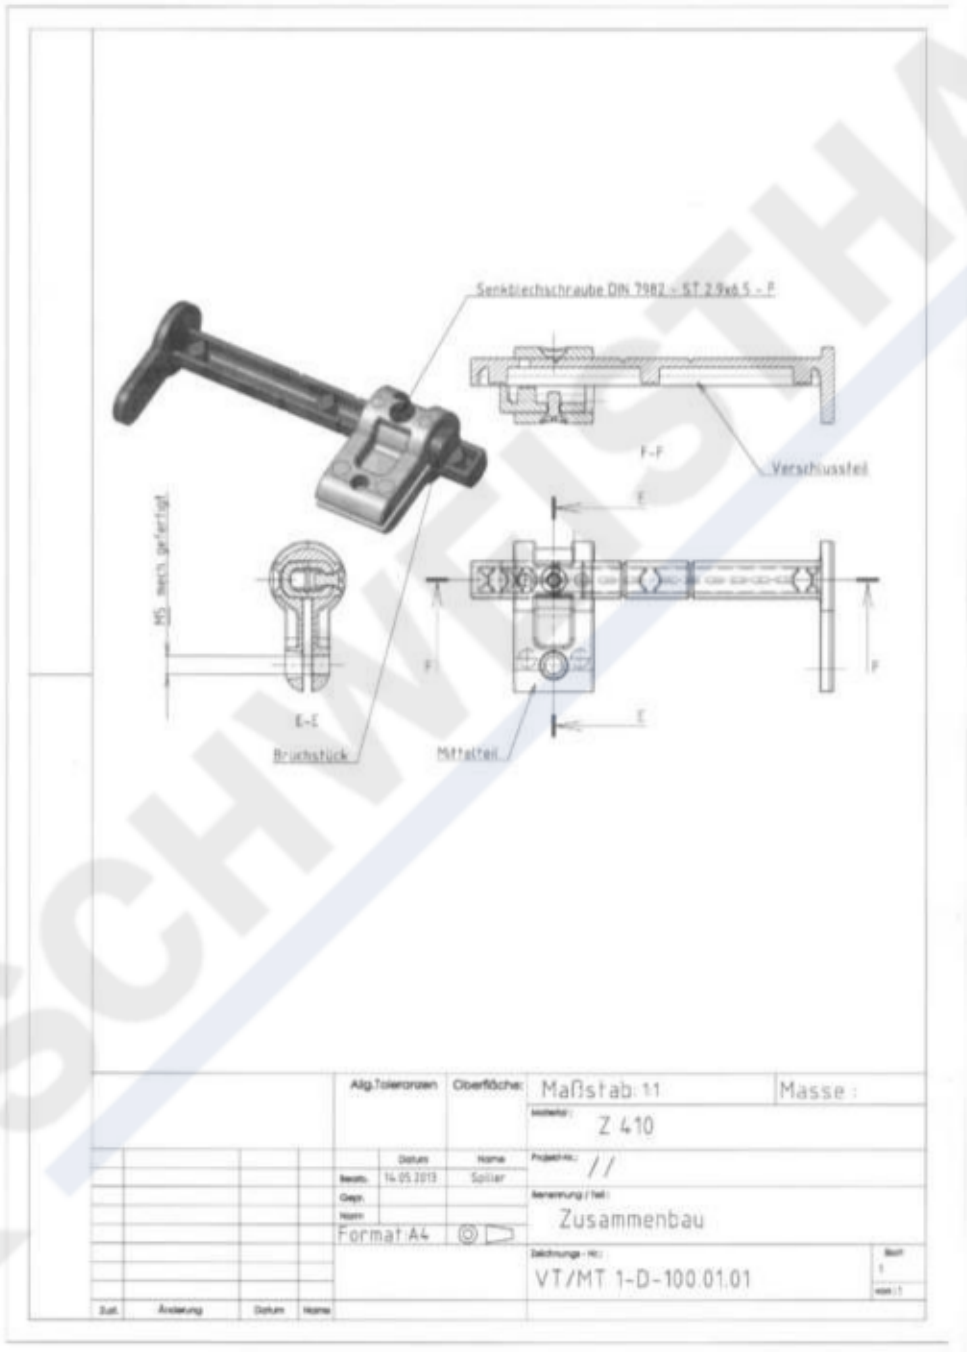

SCHWEISTHAL

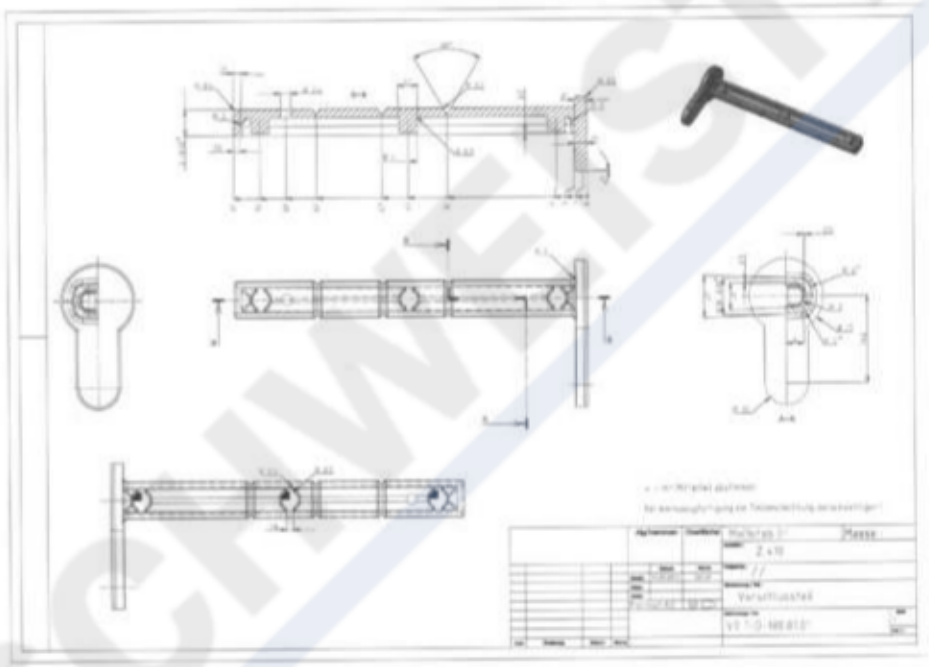

SCHWEISTHAL

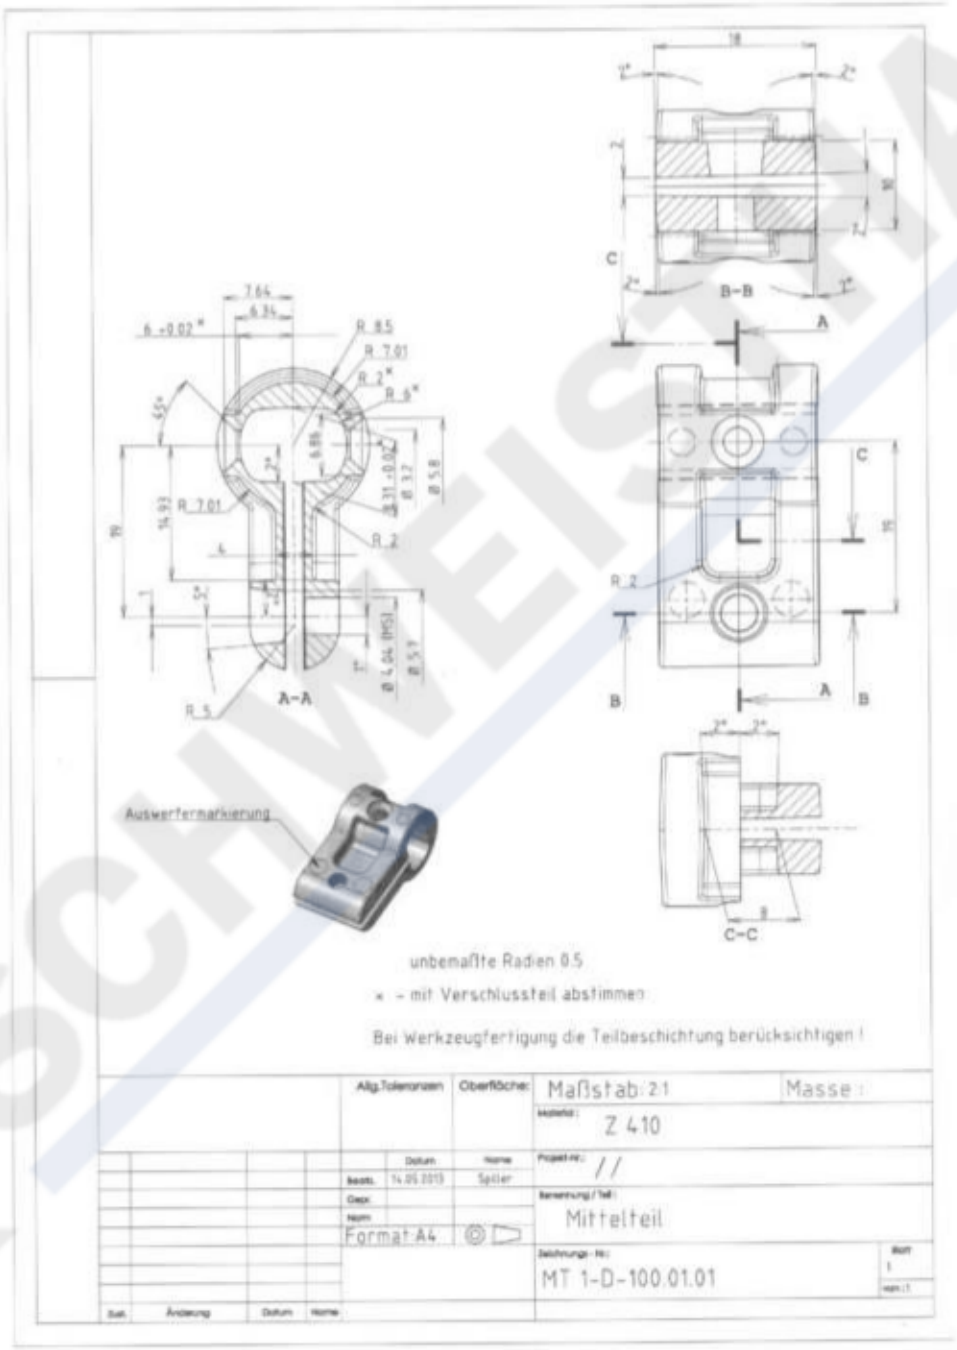
B-B
A-A
C-C
Auswerfermarkierung
unbemaßte Radien 0.5
× - mit Verschlussteil abstimmen
Bei Werkzeugfertigung die Teilbeschichtung berücksichtigen !
Maßstab: 2:1
Masse :
Z 410
//
Mittelteil
Format A4
MT 1-D-100.01.01

SCHWEISTAL